



Observatoire Assainissement Non Collectif 2020

Synthèse des données Assainissement Non Collectif
en Charente

Rapport annuel – mars 2022



QUELQUES CHIFFRES

▶ LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, en 2019 C'EST.....

9

Collectivités
compétentes

381

Communes en
assainissement
non collectif


74 528

Installations d'ANC



En Charente, 59 % des communes sont exclusivement en assainissement non collectif

SCHÉMA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

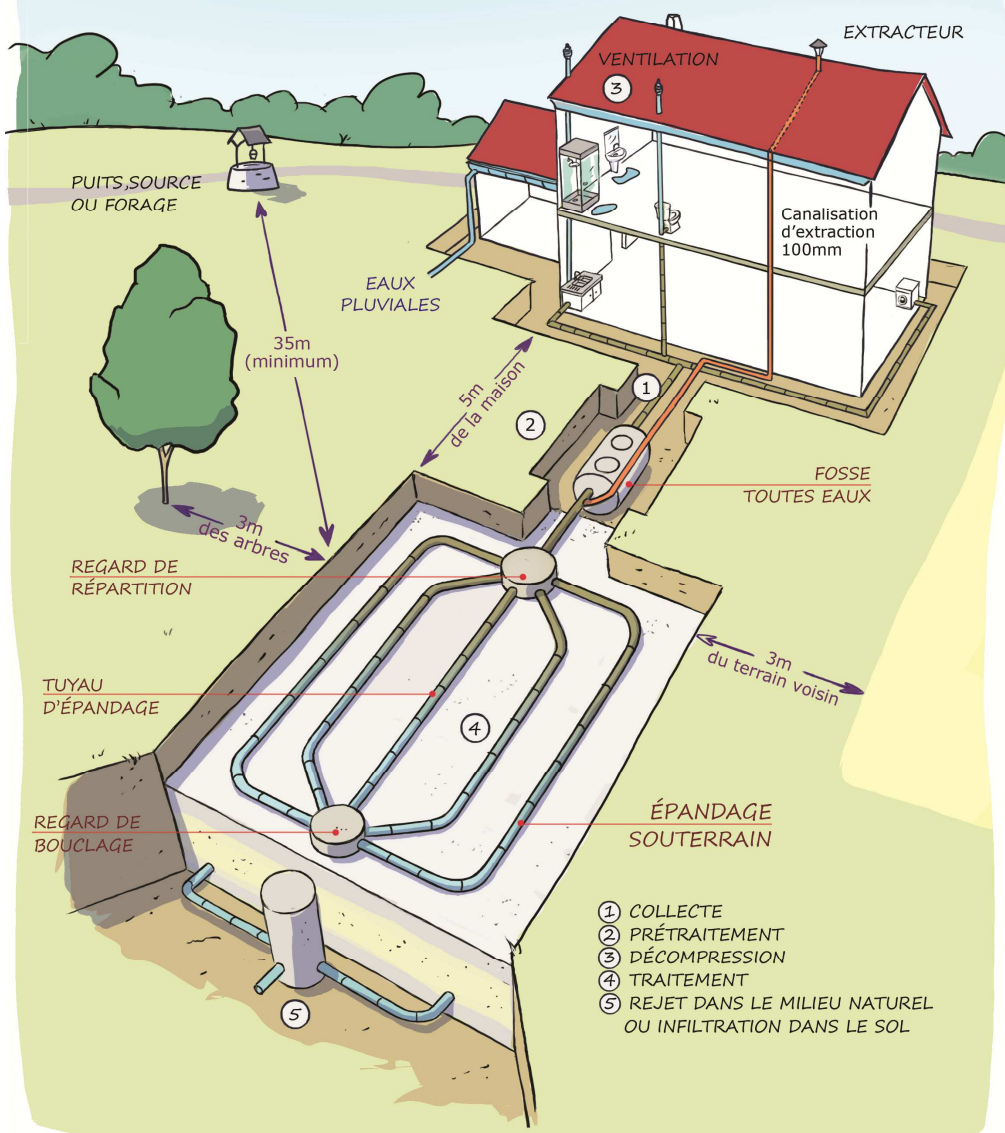

VUE D'ENSEMBLE

► LES COLLECTIVITES COMPETENTES

En France, les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. En fonction des territoires, cette mission de service public a pu être transférée à une échelle intercommunale (communauté de communes ou syndicat intercommunal).

A ce titre, lorsque les immeubles ne sont pas raccordés au réseau public de collecte, les collectivités assurent la mission de « contrôle des installations d'assainissement non collectif ».

9


Etablissements Publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

11

Services



En France, en 2020, ce sont 2 116 collectivités qui sont compétentes en assainissement non collectif et assurent la mission de contrôle sur 33 057 communes

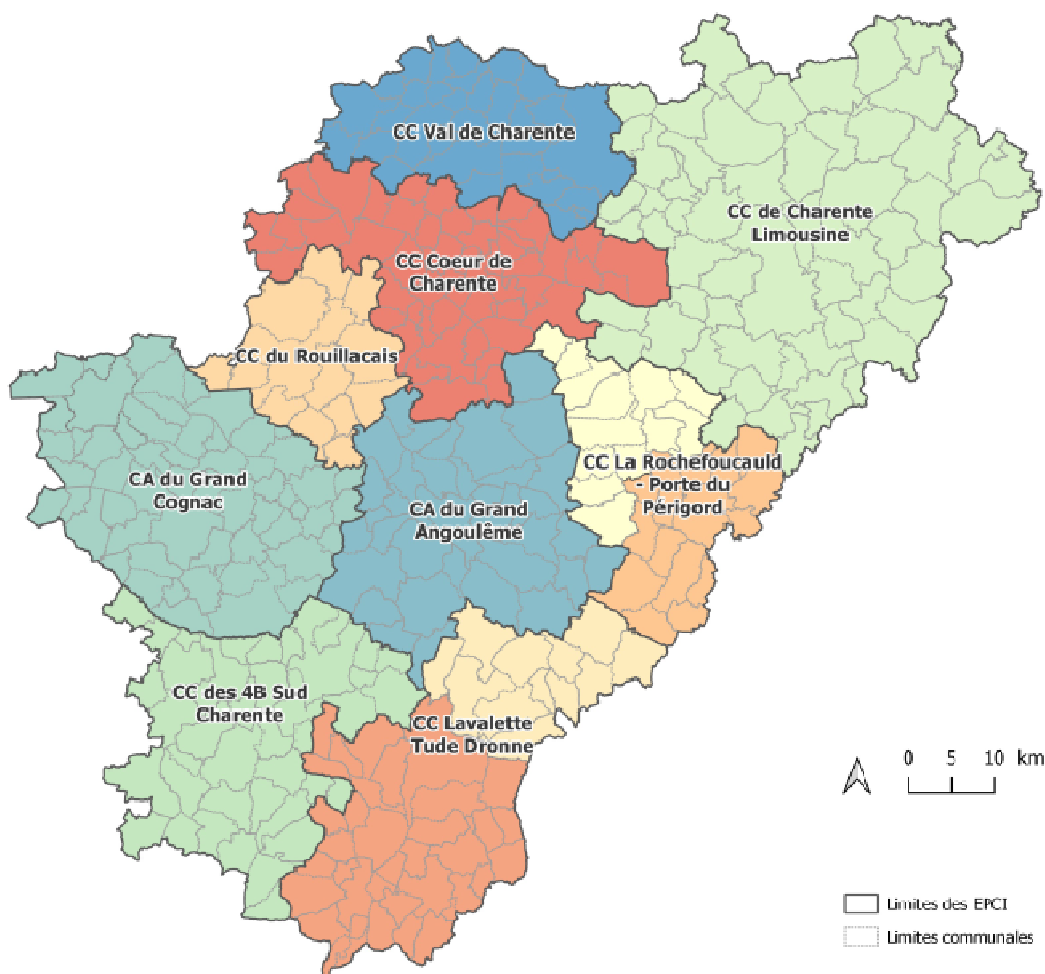


► REPRESENTATIVITE DES DONNEES

Tous les services d'assainissement non collectif de la Charente sont recensés.

Dans la suite du document, sont représentées les données techniques et financières de l'ensemble des collectivités compétentes de Charente dont 7 qui ont publié leur rapport annuel sur le prix et la qualité du service sur le site national SISPEA.

RPQS assainissement non collectif

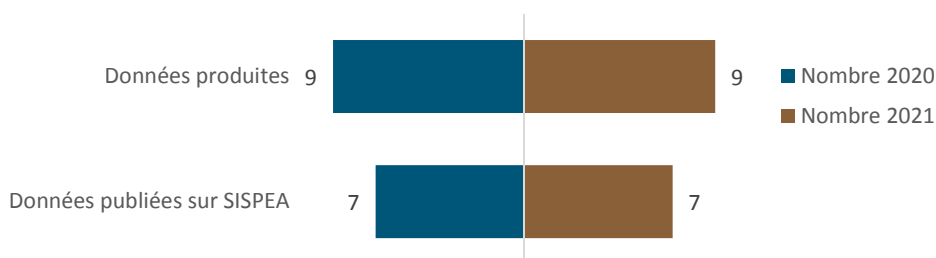

100 %

Des collectivités ont fourni leurs données annuelles

100 %

Des abonnés des services dont les données sont reprises dans la synthèse




En France, en 2020, sur les 2 116 collectivités compétentes en assainissement non collectif environ 1 046 ont publiées leur RPQS


MODE DE GESTION

► TYPOLOGIE DE GESTION

◆ Répartition des installations ANC par mode gestion


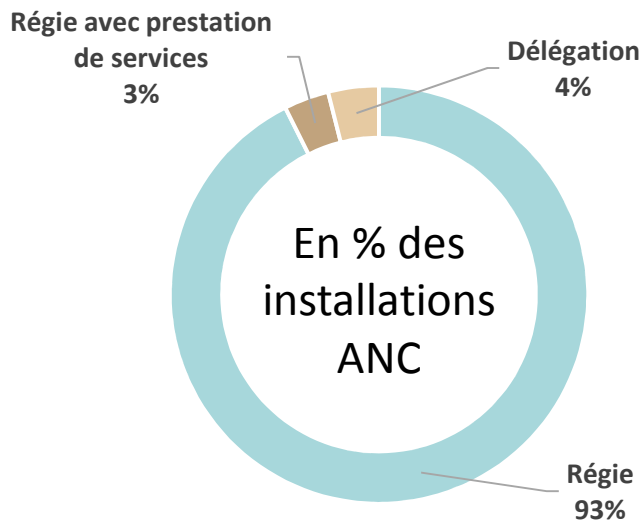


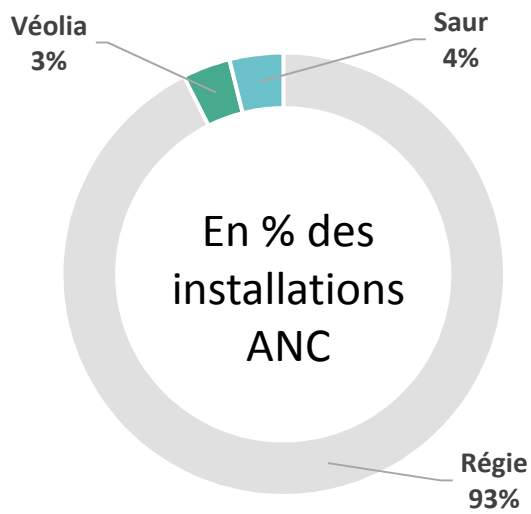

◆ Répartition des installations ANC par exploitant



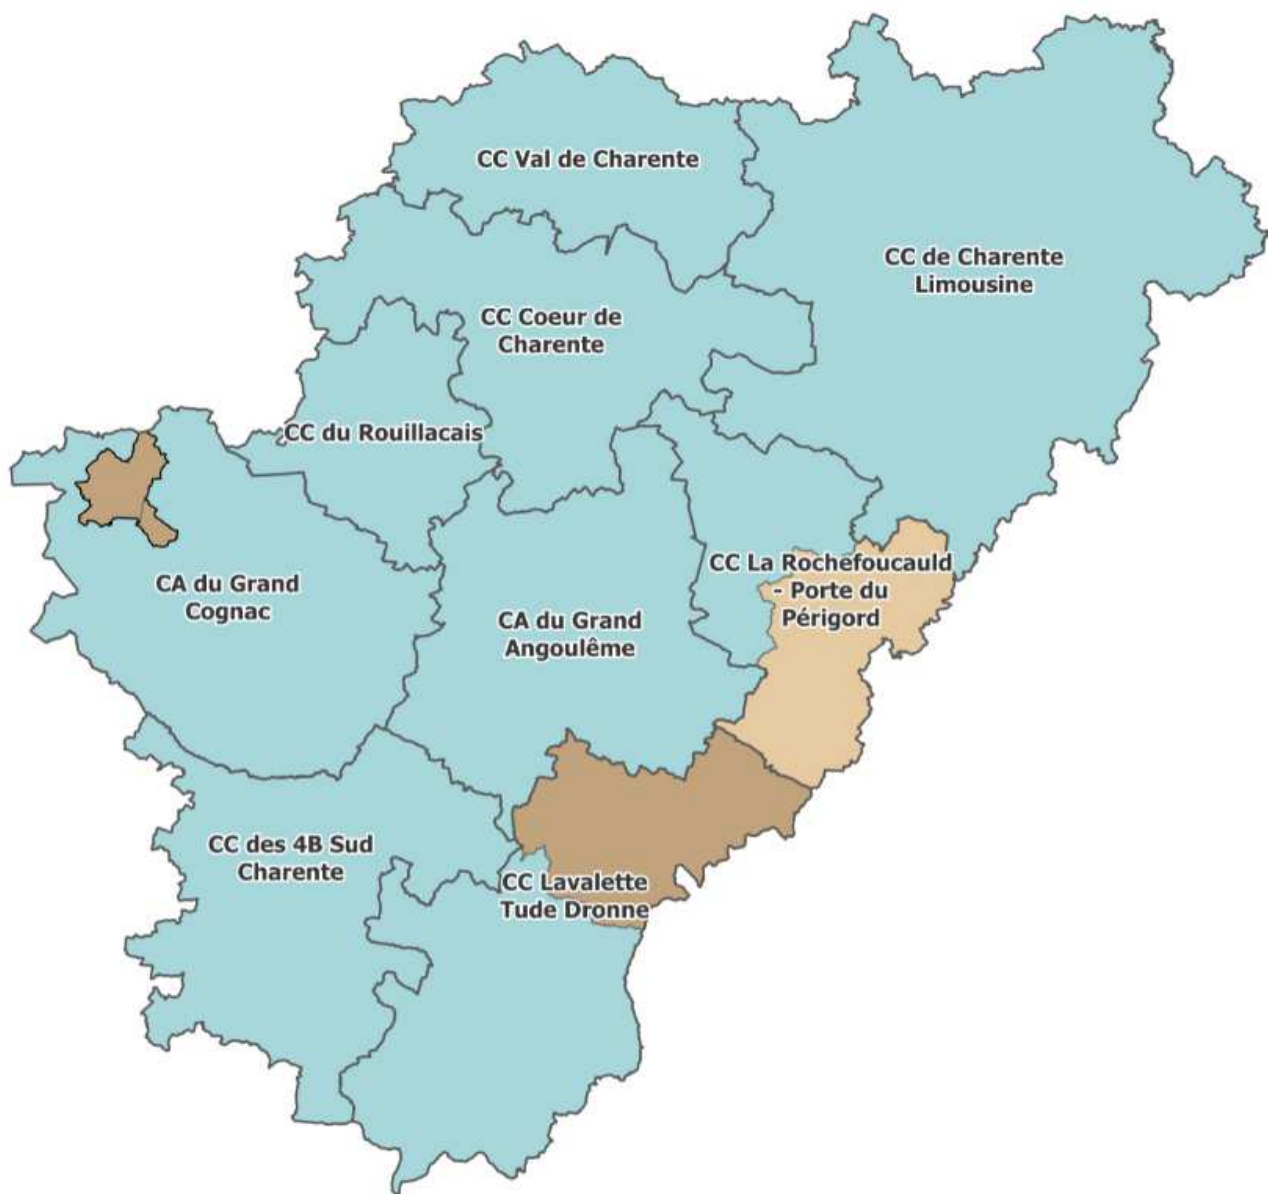


MODE DE GESTION

◆ Territoires de gestion au 1^{er} janvier 2021



-  Limites des EPCI
-  Limites communales


Modes de gestion des services

-  Régie
-  Régie avec prestation de service
-  Délégation

SERVICES


TAILLE DES SERVICES

Taille des services en nombre d'installations ANC

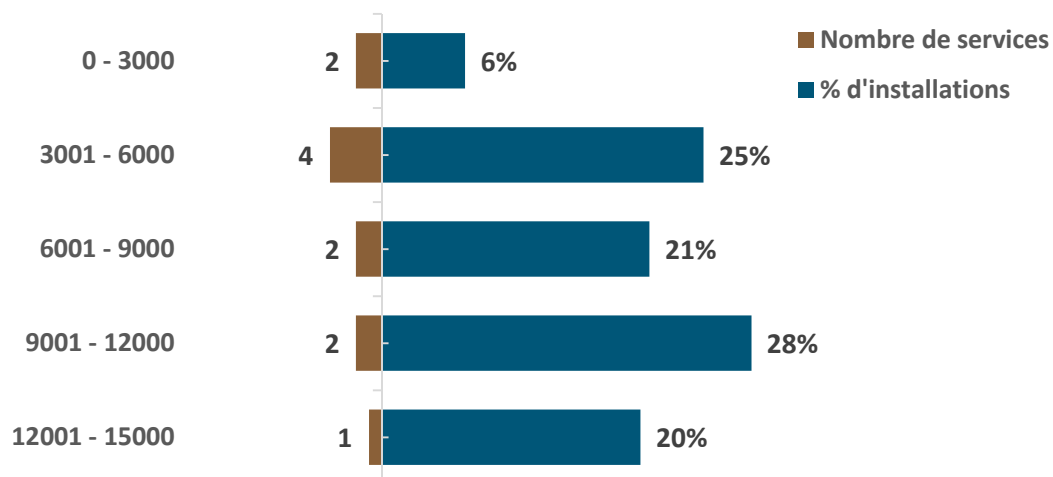

ACTIVITES DES SERVICES

Typologie des contrôles réalisés par les services

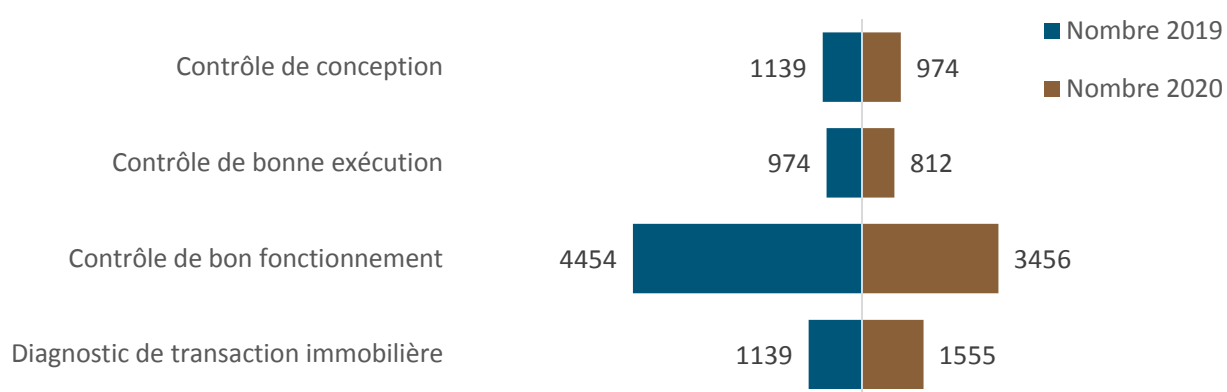

La baisse significative des contrôles de bon fonctionnement est due à la crise sanitaire .

SERVICES

◆ Exploitants 2020



▲ 10 km

Exploitants


- SAUR
- VEOLIA
- Régie

INDICATEURS DE PERFORMANCE

► INDICE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES ANC

Cet indice permet d'évaluer, sur une échelle de 0 à 140, l'étendue des prestations assurées par le service.

A minima, les SPANC exerçant les compétences obligatoires ont **100 points**, ce qui représente la totalité des services du département.

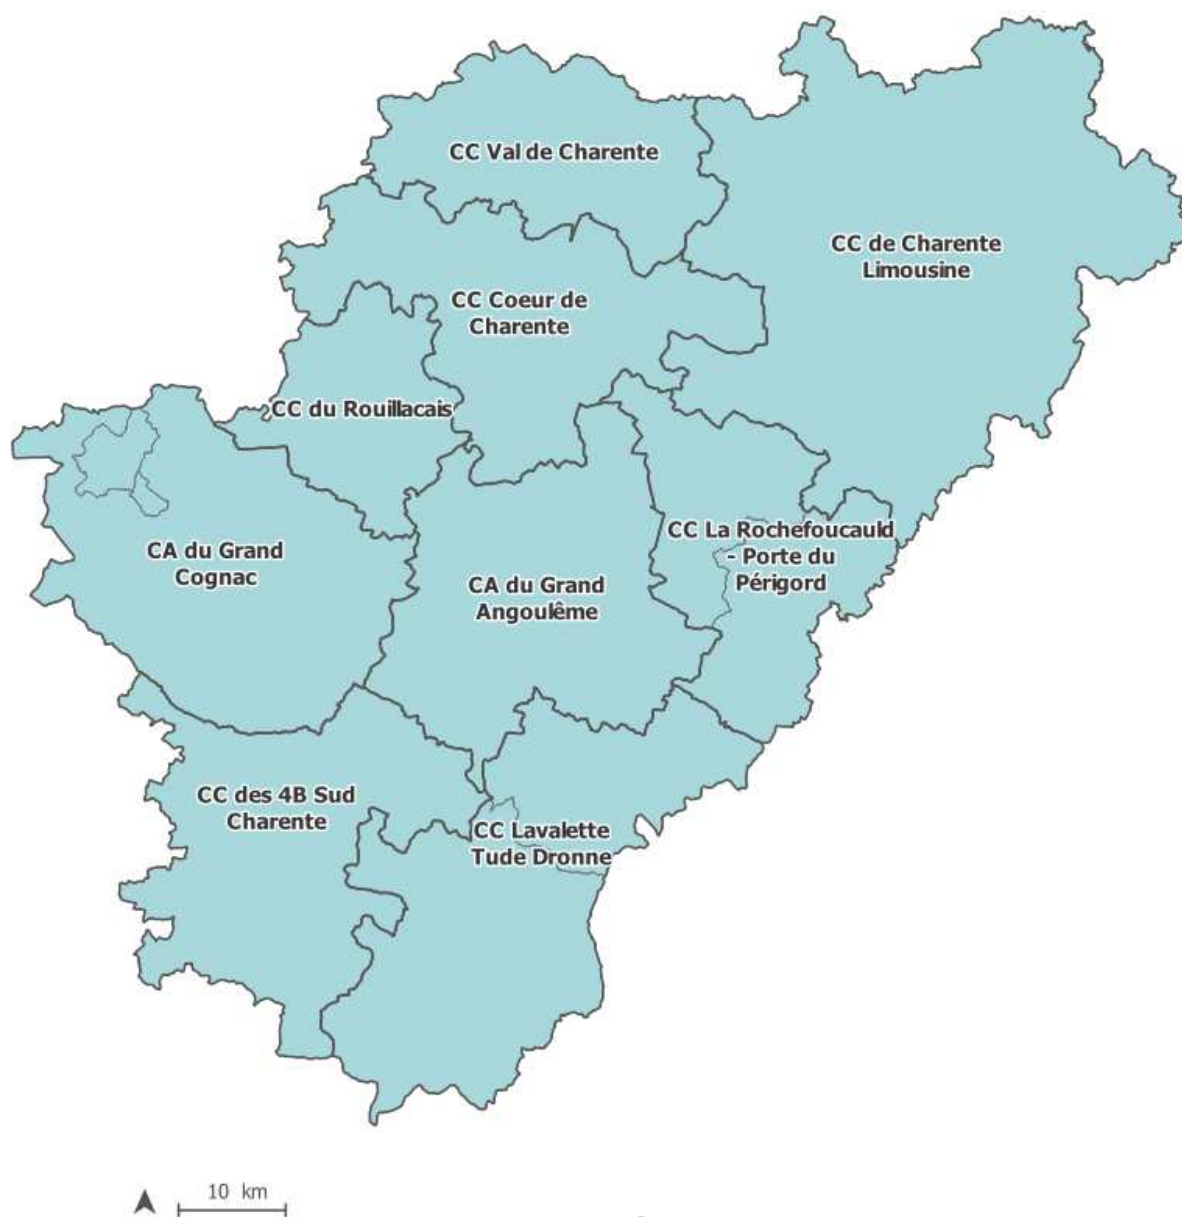

Cet indicateur est évalué au niveau national, en 2020, à 89 points contre 95 en 2019

PRIX DU SERVICE

Il n'existe pas de réglementation imposant la structure des tarifs de la redevance des services d'assainissement non collectif.


Les tarifs recensés ici sont tous définis sur les bases suivantes :

- Contrôle de conception et de bonne exécution, en un seul tarif ou décomposé selon les étapes,
- Contrôle de bon fonctionnement,
- Contrôle lors de transactions immobilières.

Le tarif est fixé par contrôle ou sous forme de redevance annualisée notamment pour les contrôles de bon fonctionnement.

Par ailleurs, seuls sont pris en compte ici les tarifs fixés pour le contrôle des installations courantes.

TARIF DU CONTRÔLE DE CONCEPTION ET DE BONNE EXECUTION

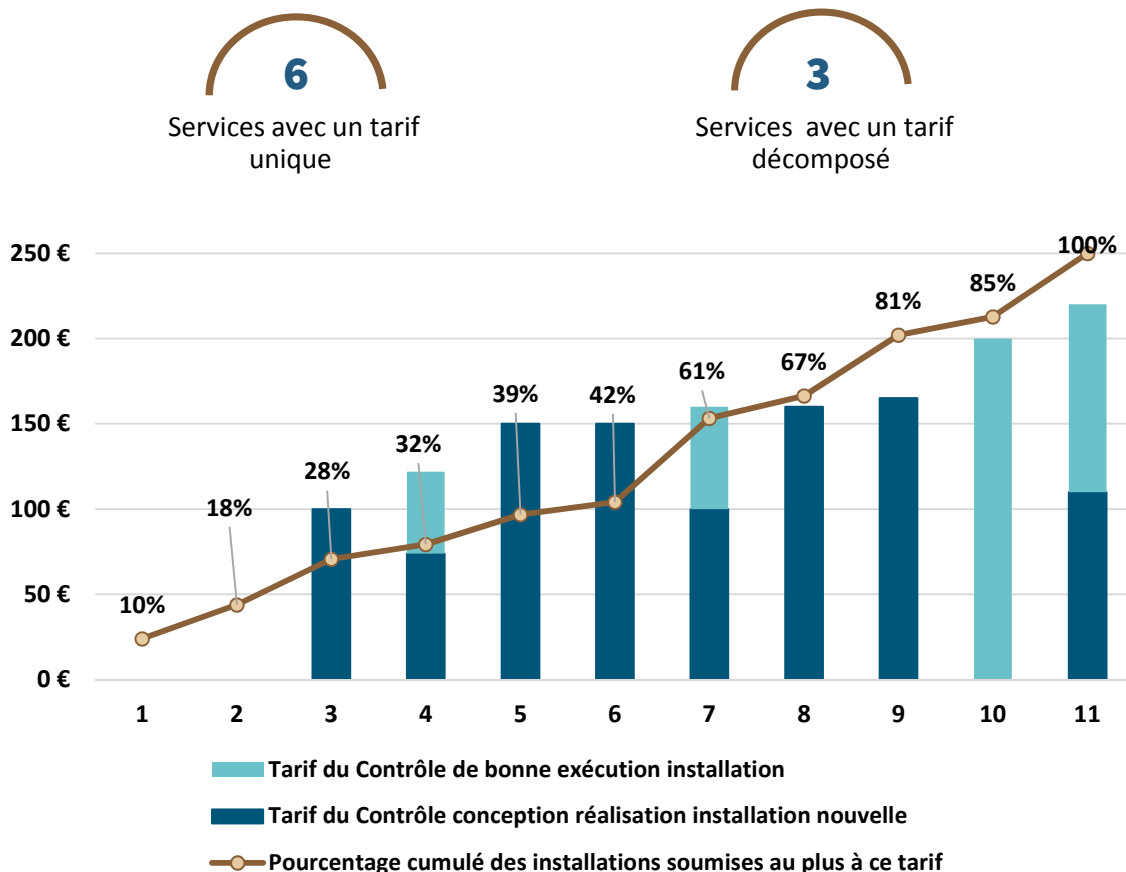

2
Services sans tarif spécifique



Ce tarif est inclus dans celui de la redevance annuelle


PRIX DU SERVICE

TARIF DU CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT

8
Services avec un tarif annualisé

87 %
des installations ANC


Tarif du Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien annualisé

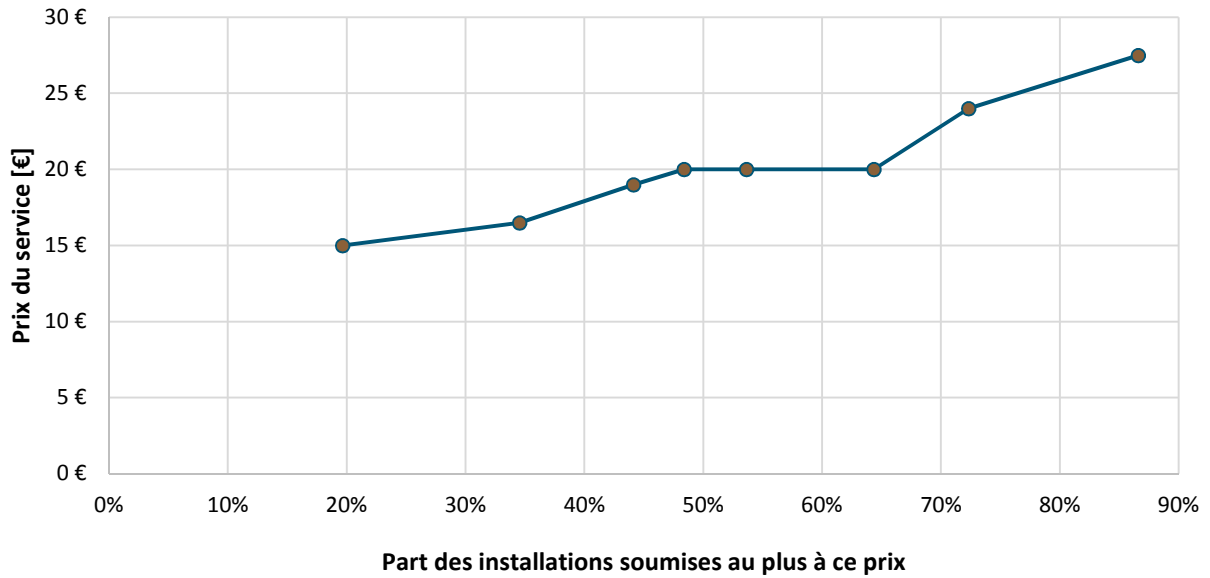

3
Services avec un tarif au contrôle

13 %
des installations ANC

Tarif du Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien

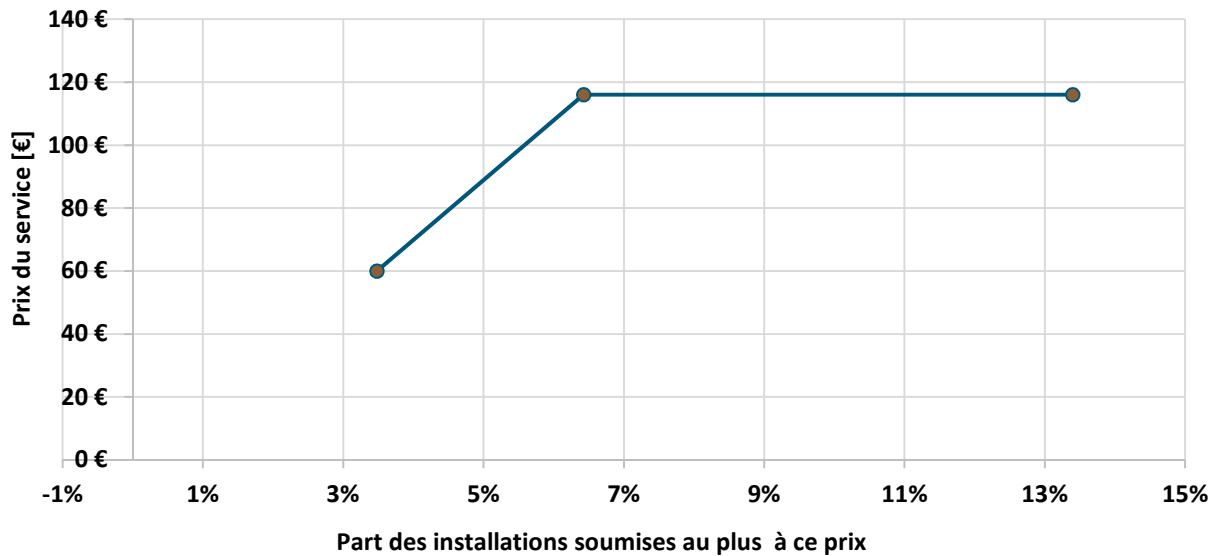

PRIX DU SERVICE


TARIF DU CONTRÔLE LORS DE TRANSACTION IMMOBILIERE

8

Services avec un tarif

3

Services sans tarif (inclus dans la redevance annuelle)

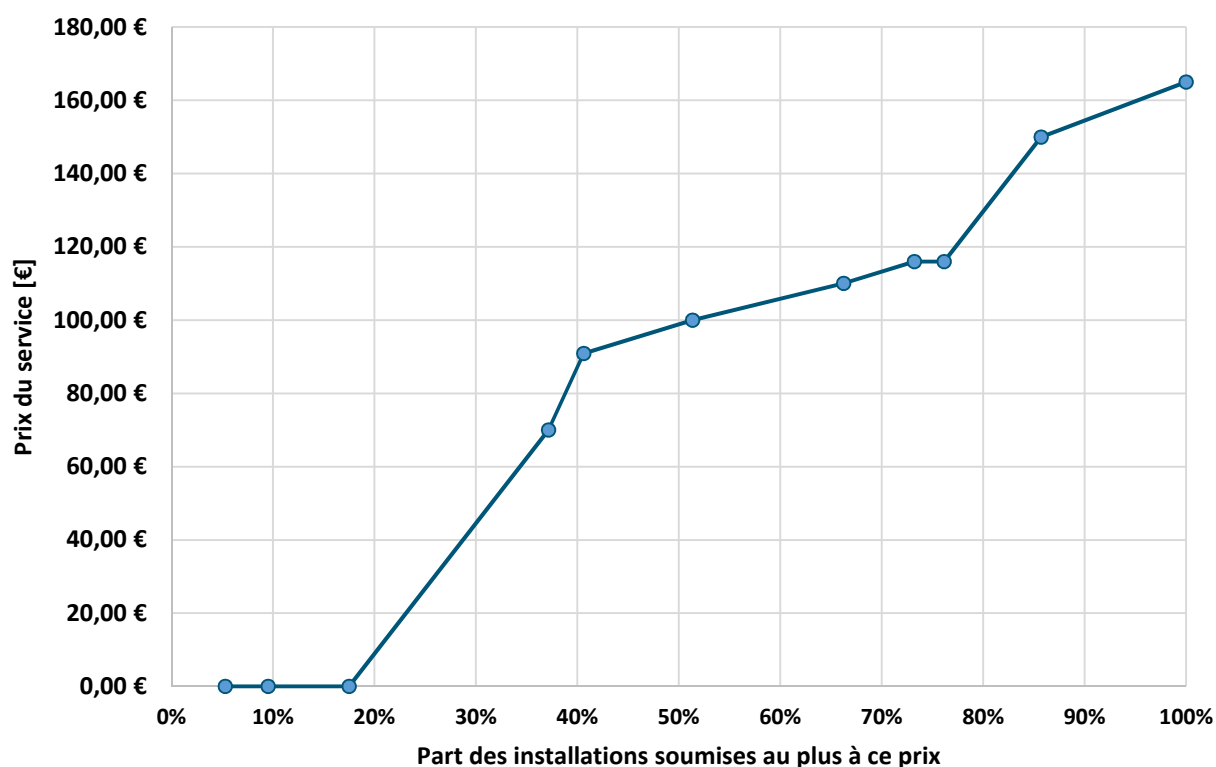

AUTRES TARIFS

Certains services ont aussi fixé des tarifs spécifiques pour les installations groupées ou de capacité supérieure à 20 Equivalents Habitants, pour des déplacements supplémentaires ou pour des contre-visites.

TAUX DE CONFORMITE

DEFINITION DU TAUX DE CONFORMITE

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre d'un service.

Cet indicateur ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.




C'est le ratio entre :

- Le nombre d'installations neuves ou réhabilitées déclarées conformes + le nombre d'installations considérées dans le cadre du contrôle de bon fonctionnement et de l'entretien comme ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement
- Le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service




Ces données doivent être validées par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12 de l'année N considérée.

INDICATEUR DE CONFORMITE A L'ECHELLE DE LA CHARENTE

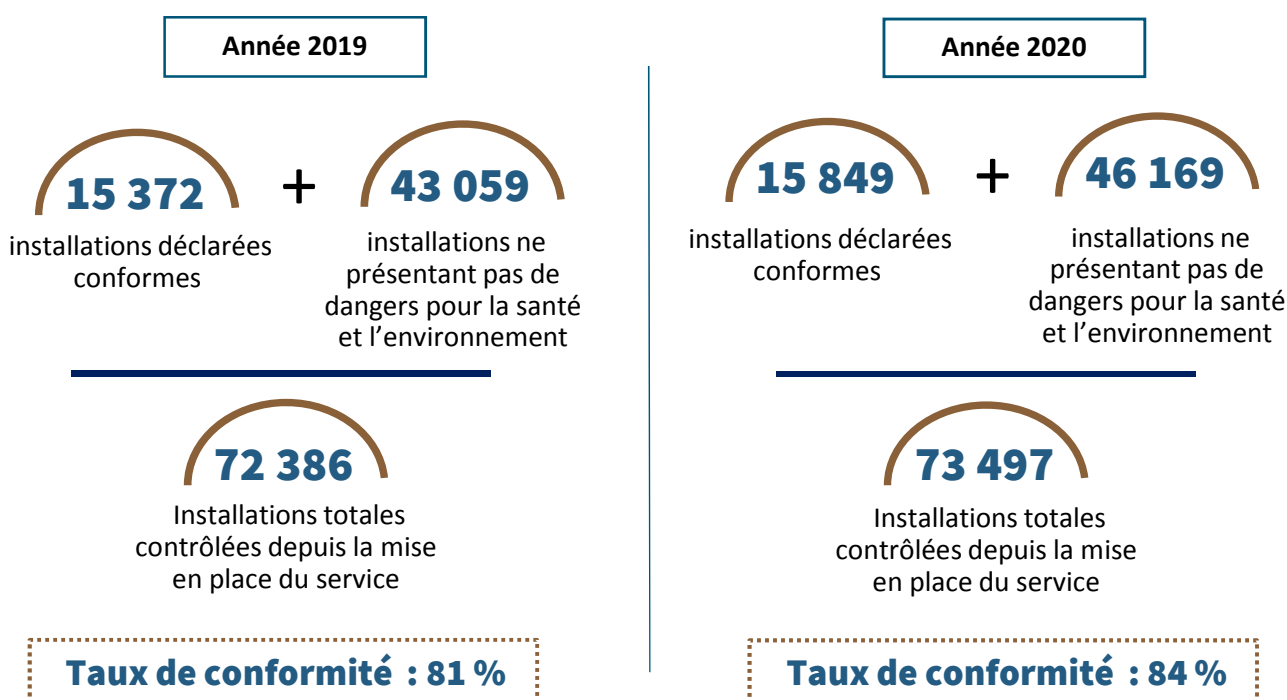Les données présentées ici correspondent aux données agrégées de l'ensemble des 11 services d'assainissement non collectif de la Charente.





 Domaine de la Combe
241 rue des Mesniers - CS 71144
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
 05 45 20 03 00
 www.charente-eaux.fr

